


FORSKRIFTSKRAV
LUFTLYDISOLASJON R_w' (dB):

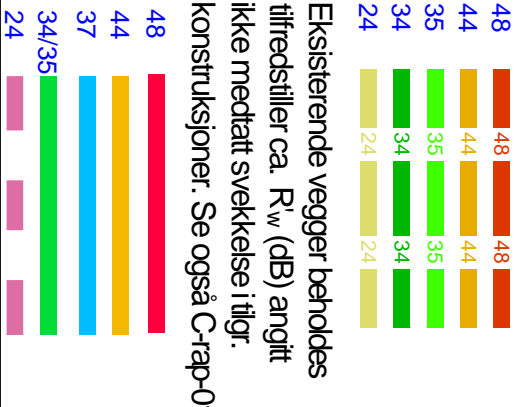


Eksisterende vegger beholderes
tillfredstiller ca. R_w' (dB) angitt
ikke medtatt svekkelse i tilgr.
konstruksjoner. Se også C-rap-01

LABORATORIEMÅLT
DØRKRRAV R_w' (dB):
38 dB 38 27 dB 27

Kommentarer/ spesielle forhold:

Krav til maksimalt støynivå fra tekniske
installasjoner må overholdes.

ANBEFALINGER TIL
LUFTLYDISOLASJON R_w' (dB):

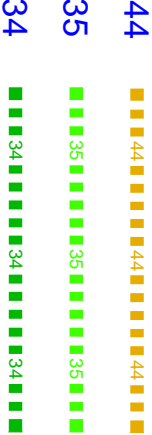

3	DETLUPROSJEKT - mindre luftefanger, se rev. 400	11.05.2026	GAH	MLRH	MLRH
2	DETLUPROSJEKT - LYDTEGNINGER	04.05.2026	GAH	MLRH	MLRH
1	FORSLUPROSJEKT - LYDTEGNINGER	19.12.2025	GAH	MLRH	MLRH
INDERS	RETTET	DATO	TEKNET	KONTR.	GDOKL

RAMBØLL

Rambøll Norge - Seksjon AKUSTIKK
Hortbakkveien 5 - Pb. 427 Sløyen - 0213 Oslo - Tlf. 22 51 80 00

Førde sentralsjukehus

PLANN
C-TEG-FØRDE SJUKEHUS ANKA

LYDTEGNINGER
LUFTLYD PLAN 0
Angabegget

DOK-ANSV.
MLRH
OFFDR. NR.
1350063435
MALESTOKK
N/A

TEKNIKSTATUS
FAG
TEKN. NR.
RIaku C-xx-20-02-00-01

INDERS
3