


FORSKRIFTSKRAV


LUFTLYDISOLASJON R'_w (dB):



Eksisterende vegger beholderes tilfredstiller ca. R'_w (dB) angitt ikke medtatt svekkelse i tilgr. konstruksjoner. Se også C-rap-01

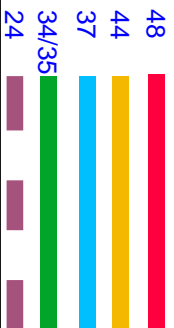

LABORATORIEMÅLT
DØRKRRAV R_w (dB):




Kommentarer/ spesielle forhold:

Krav til maksimalt støynivå fra tekniske installasjoner må overholdes.

ANBEFALINGER TIL

LUFTLYDISOLASJON R'_w (dB):

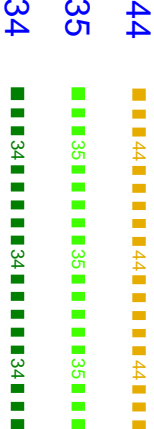

3	DETALJPROSJEKT - mindre lusteringer, se rev. 1xv	11.05.2026	GAHC	MLRH	MLRH
2	DETALJPROSJEKT - LYDTEGNINGER	04.05.2026	GAHC	MLRH	MLRH
1	FORELØPIGE LYDTEGNINGER	19.12.2025	GAHC	MLRH	MLRH
INDEKS		DA10	TEGNET	KONR.	GDDKL



Rambøll Norge - Seksjon AKUSTIKK
Hortbakkveien 5 - Pb. 427 Skøyen - 0213 Oslo - Tlf. 22 51 80 00

Førde sentralsjukehus

FLUKKMAN
C-TEG-FØRDE SJUKEHUS ANKA

DOK-ANSV.

MLRH

OPPR. NR.

1350063435

WALESTOKK

N/A

TEKNISSATUS

FAK

TEGN. NR.

INDEX

3

Detaljprosjektering

RIaku

C-xx-20-02-01-01

