


Anmerkninger:

- Brannkrav skal være iht. rapport og tegninger fra RIBr
- Lydkrav skal være iht. rapport og tegninger fra RIAku
- Bygningsfysiske prinsippp skal være iht. rapport fra RIByfy
- Brannkrav på kledning og underliggende konstruksjoner: **B-s3,d0 [Ut 1]**
- Det benyttes generelt ubrennbar isolasjon, dersom det er ønske om å benytte brennbar isolasjon noen steder må dette avklares med RIBr.
- Generelle krav til synlighet og luminanskontrast
- Glassfelt i inngangsparti og kommunikasjonsvei der det kan være fare for sammenstøt, skal være kontrastmerket med glassmarkør, som er synlig fra begge sider og i to høyder, med senter 0,9 m og 1,5 m over gulvet. Mønsteret i glassmarkøren i døren skal være forskjellig fra glassmarkøren i nærliggende glassfelt.
- Søyler og lignende i kommunikasjonsveier skal ha luminanskontrast på minimum 0,4 til omgivels eller merkes i to høyder med luminanskontrast på minimum 0,8 til bakgrunnsfarge.
- For hovedtrapper som betjener mer enn én boenhet, stilles det også krav til markering av inntrinn
- Inntrinn skal markeres slik at det oppnås luminanskontrast på minst 0,8 i forhold til trinnfargen. Markeringen på inntrinnet skal være i hele trinnets bredde i maks 0,04 m dybde.
- Skilt skal ha luminanskontrast på minst 0,8 mellom tekst og bunnfarge.
- Tilleggskrav til synlighet og luminanskontrast i bygninger med krav om universell utforming.
- Det skal være et farefelt foran det øverste trappetrinnet og et oppmerksomhetsfelt foran og inn i det nederste trinnet. Farefeltet og oppmerksomhetsfeltet skal merkes taktilt og visuelt med luminanskontrast på minst 0,8 i forhold til bakgrunnen.
- Håndløperen skal ha luminanskontrast på minst 0,8 i forhold til bakgrunnen.
- Inntrinn skal markeres slik at det oppnås luminanskontrast på minst 0,8 i forhold til trinnfargen. Markeringen på inntrinnet skal være i hele trinnets bredde i maks 0,04 m dybde.
- Dører skal ha en luminanskontrasten på minst 0,4 i forhold til omliggende vegger.
- I toalettrom med UU krav skal farger på vegger og gulv samt farge på vegger og utstyr/inventar/dør ha synlig kontrast som innebærer at luminanskontrasten må være minimum mellom gulv og vegg samt mellom vegg og utstyr/inventar/dør.

FORELØPIG 21.05.2026

A 12.03.2026 cro mth cro Lagt til stabiliserende vegger bygg A

REV	DATO	TEGN	KONTR	GODKJ	ENDRING
-----	------	------	-------	-------	---------

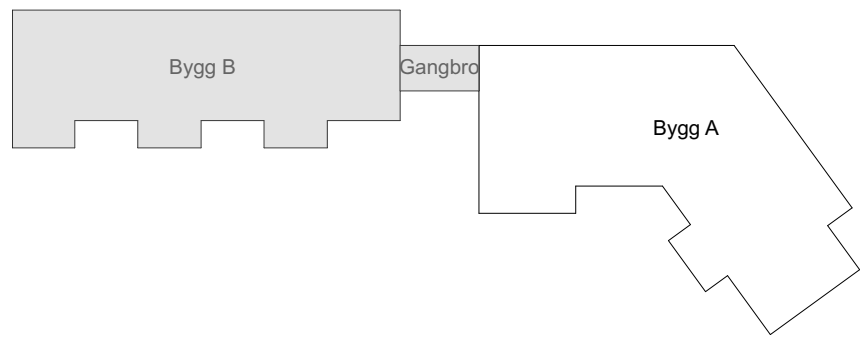

Time kommune
Foreldreinitiativ Kverneland
Gamle Aslandsvegen, 4355 Kverneland, Norge
Tømrerplan Tak, bygg B

AROS
ARKITEKTER AS
Havnegata 15
4006 Sandnes
tlf: 476 84 000
web: www.aros.no
org.nr: 999 655 114

KOMMUNE-, GARDS- OG BRUKSNR. 28/681					
TEGN MKH	KONTR. CRO	GODKJ. ORO	OPPDAGS NR. 4162	PROSJEKTFASE Forprosjekt	
MÅLESTOKK		DATO		KARTDATUM	TEGNINGSNR.
1:50 (A1)		23.02.2026		NN ?	A22-004-02
			REV.		
			A		