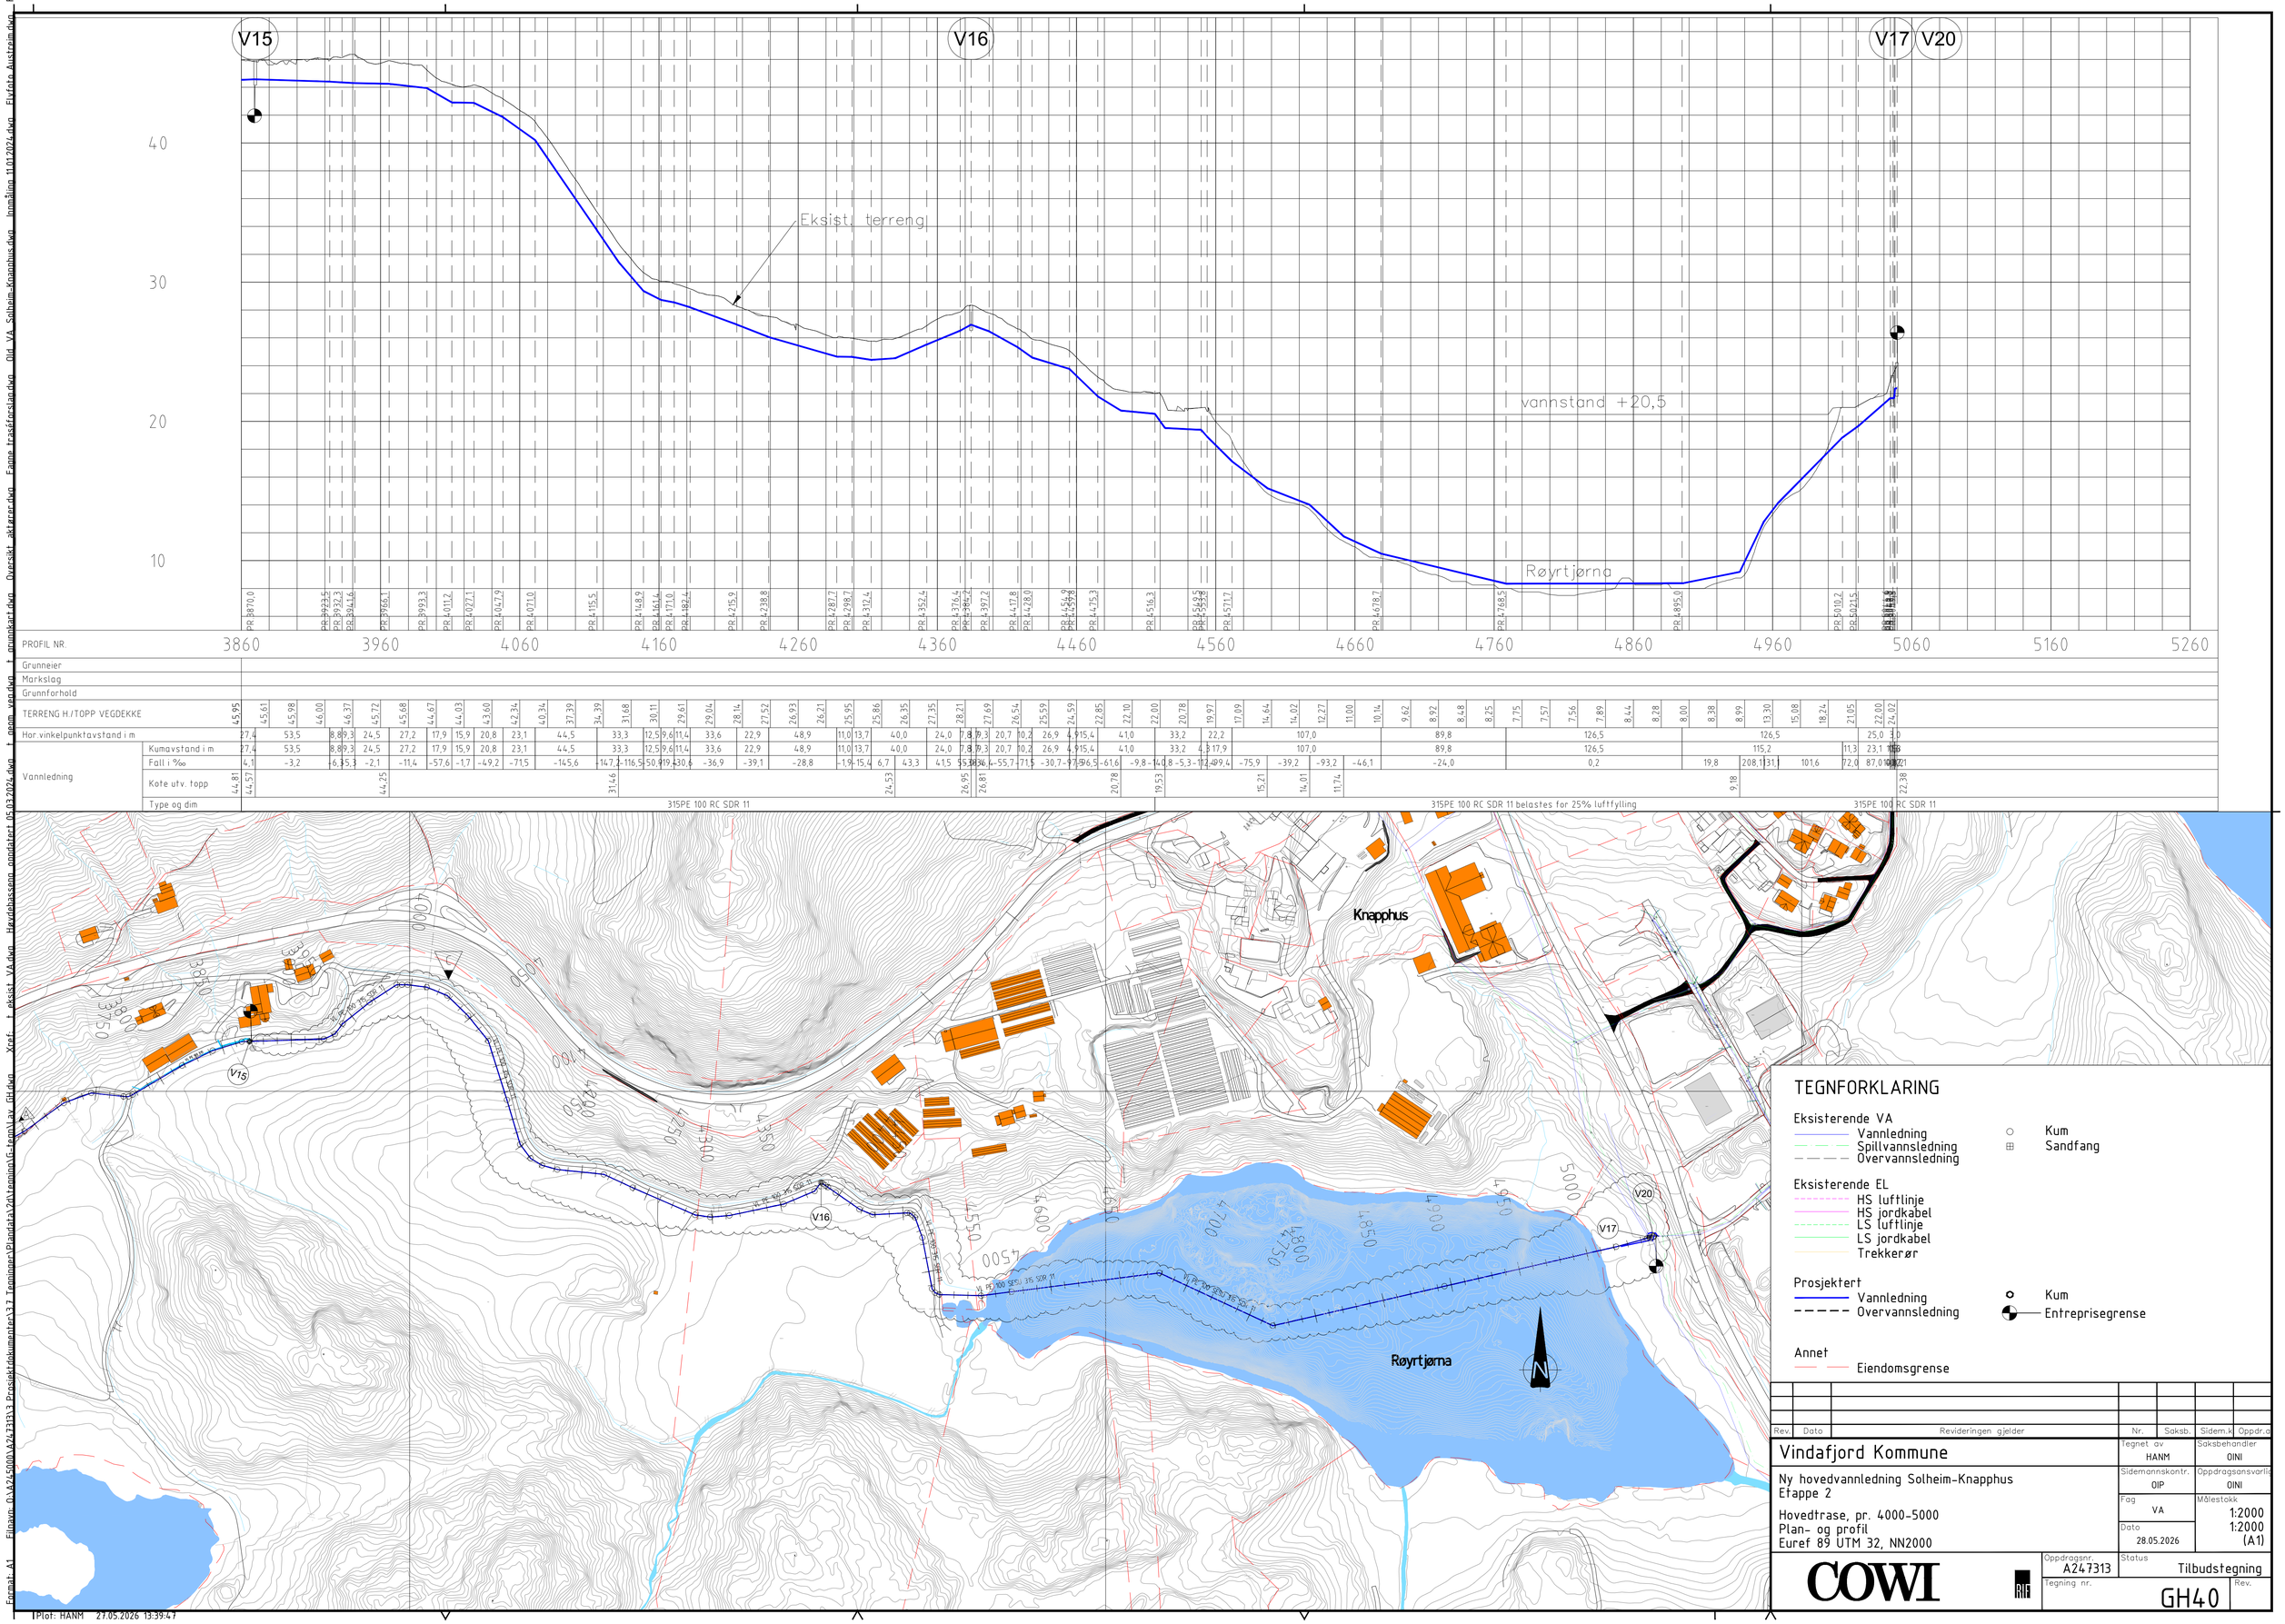
V15
V16
V17
V20
Eksist. terreng
vannstand +20,5
Røyrtjørna
40
30
20
10
3860
3960
4060
4160
4260
4360
4460
4560
4660
4760
4860
4960
5060
5160
5260
PROFIL NR.
Grunneier
Markslag
Grunnforhold
TERRENG H./TOPP VEGDEKKE
Hor.vinkelpunktavstand i m
Vannledning
Kumavstand i m
Fall i ‰
Kote utv. topp
Type og dim
315PE 100 RC SDR 11
315PE 100 RC SDR 11 belastes for 25% luftfylling
315PE 100 RC SDR 11
Knapphus
Røyrtjørna
TEGNFORKLARING
Eksisterende VA
Vannledning
Spillvannsledning
Overvannsledning
Kum
Sandfang
Eksisterende EL
HS luftlinje
HS jordkabel
LS luftlinje
LS jordkabel
Trekkerør
Prosjektert
Vannledning
Overvannsledning
Kum
Entreprisegrense
Annet
Eiendomsgrense
Rev.
Dato
Revideringen gjelder
Nr.
Saksb.
Sidem.k
Oppdr.a
Vindafjord Kommune
Ny hovedvannledning Solheim-Knapphus
Etappe 2
Hovedtrase, pr. 4000-5000
Plan- og profil
Euref 89 UTM 32, NN2000
Tegnet av
HANM
Saksbehandler
OINI
Sidemannskontr.
OIP
Oppdragsansvarlig
OINI
Fag
VA
Målestokk
1:2000
1:2000
(A1)
Dato
28.05.2026
COWI
Oppdragsnr.
A247313
Status
Tilbudstegning
Tegning nr.
GH40
Rev.
Format: A1
Filnavn: O:\A247000\A247313\3 Prosjektdokumenter\3.7 Tegninger\Plandata\Vektoninnlegg\Vektoninnlegg GH.dwg
Xref: + plaksi_VA.dwg Hovedtrasseprofil 05.03.2024.dwg Oversikt_ektrerør.dwg Fanna_transferpumpe.dwg Old_VA_Solheim-Knapphus.dwg Innsjøen 11.01.2024.dwg Flyfoto Austrumdyp
TPlot: HANM 27.05.2026 13:39:47