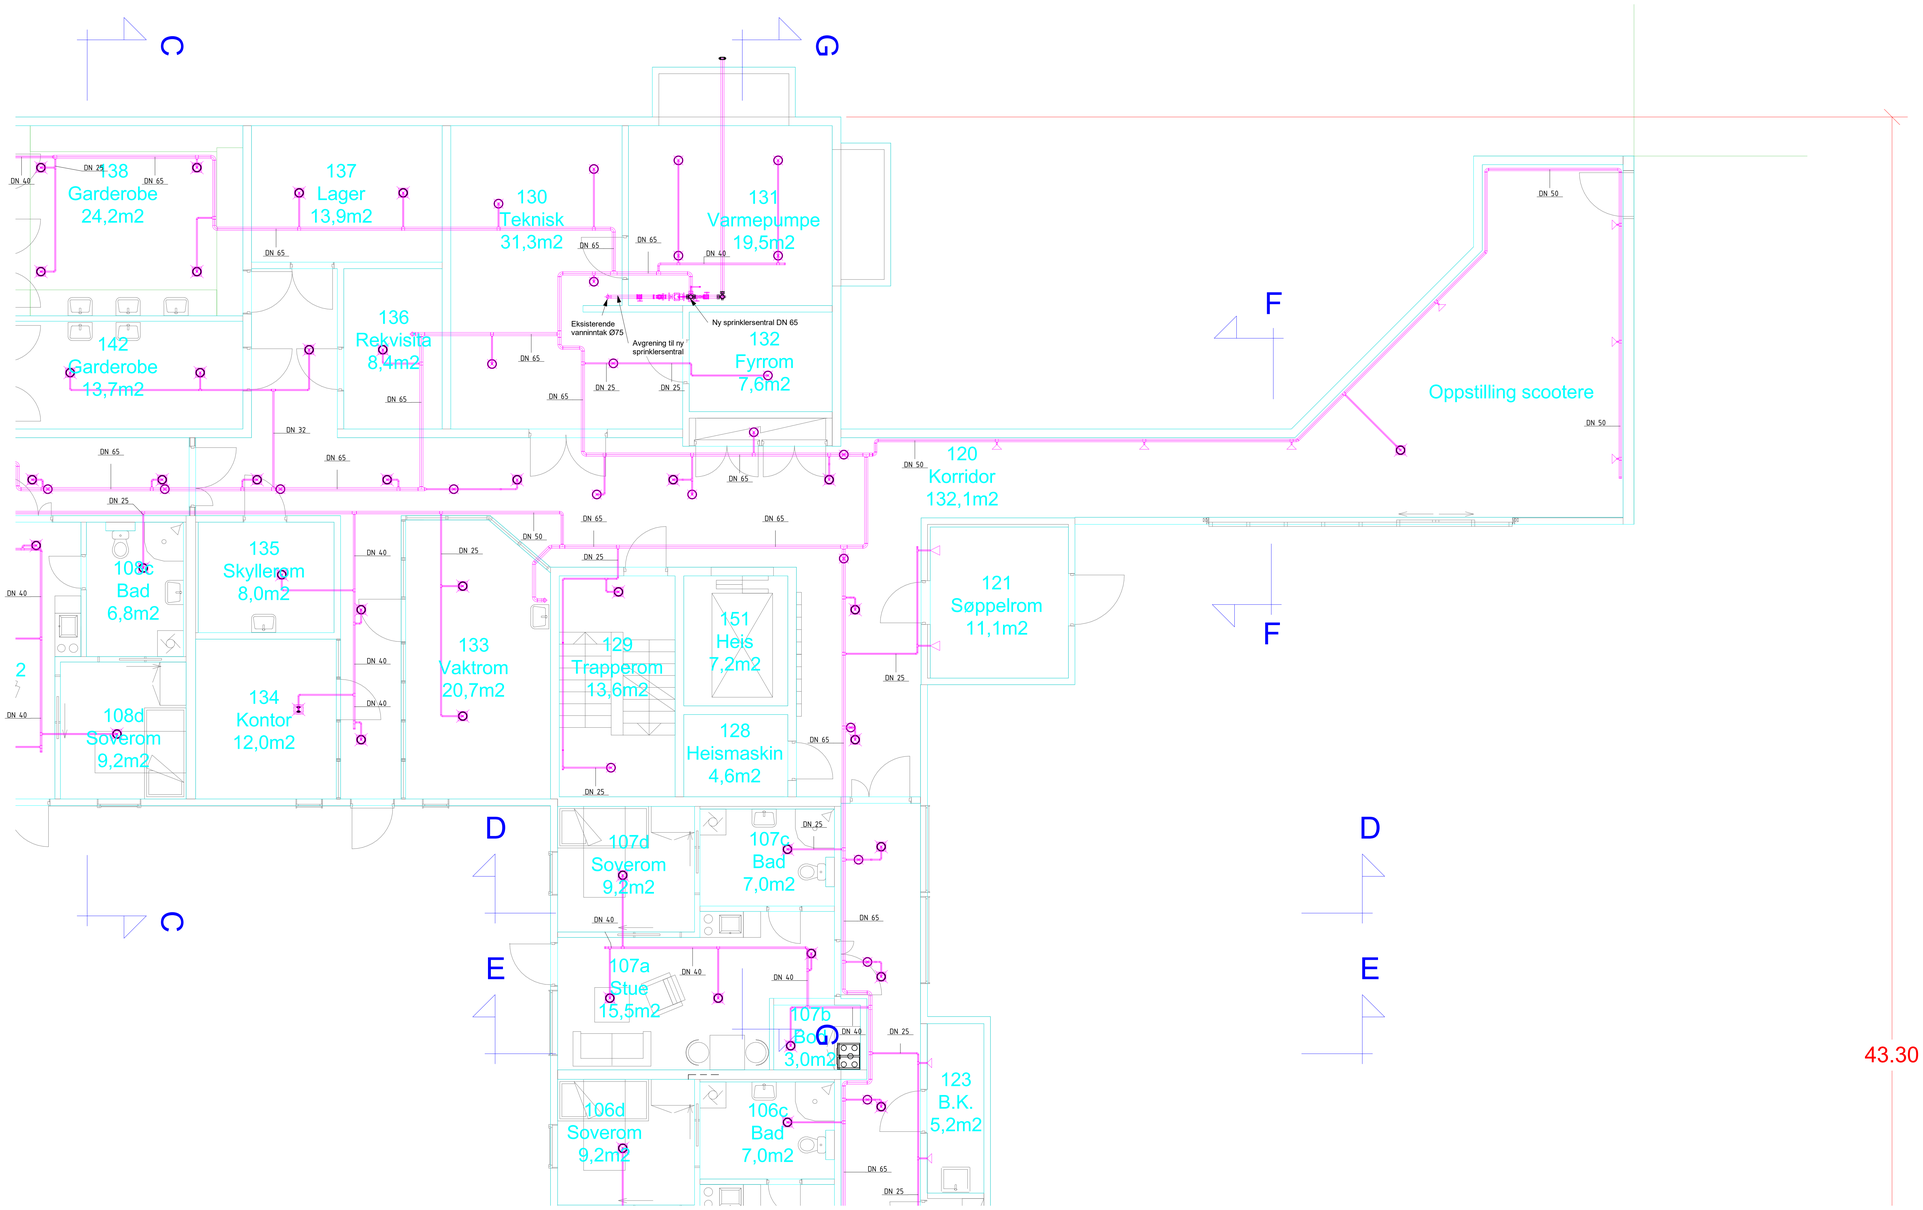

33 SYMBOLLISTE - SPRINKLERE					
PLASSERING	SYM	SPRINKLERTYPE	DN	SIN.NR. (eller likeverdig)	ANTALL
I himling/synlig i tak		SSP-K5,6(80)-68°C-QR	15	TY323	257
Over himling/synlig		SSU-K5,6(80)-68°C-QR	15	TY313	67
I vegg/på rør langs vegg		HSW-K5,6(80)-68°C-QR	15	TY3331	63
I himling		EC-P-K11.2(161)-68°C-QR	20	TY5237	1
I vegg		DRY-SSP-K5, 6(80)-68°C-QR	25	TY3335	2
Grand total: 390					

BESTEMMELSER:
- Alle sprinklere skal monteres som beskrevet i produsentenes datablad og installasjonsmanualer.
- Veggsprinklere skal ha en avstand fra topp spredeplate til tak/himling/hindring på minimum 100mm, og maksimalt 150mm (Ihf. NS-EN 12845).
- I lavpunkt monteres det 1/2" avtapping.
- Høydetag gir høyde fra gulvnivå til senter rør, i arealet hvor røret befinner seg.

Oppdragsnr.	Tegningsnr.	Rev.
10269718-01	V-X-01-2-332-PL-002	

Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.

Sandnes Kommune
Lunde 2

1. Etasje Del 2- Sprinkleranlegg

Fag: RISpr | Format: A0
Dato: 02/03/26
Format/Målestokk: A0 / 1:50

Multiconsult
www.multiconsult.no

Status	Konstr. / Tegnet	Kontrollert	Godkjent
Anbudstegning	LNV	RONS	GIB

Oppdragsnr.	Tegningsnr.	Rev.
10269718-01	V-X-01-2-332-PL-002	

C:\Users\lars.nilsen\Desktop\Lunde2_hu.rvt