

Pos.	Beskrivelse	Dimensjon	Antall	Materiale	Trykkklasse
1	Sveiseflens	300/355	3	PE100	PN10
2	PZ innbyggingssylke	300	3	Stål	PN10
3	Kombikryss m/serviceventiler	300/300	1	Stål	PN10
4	Tilbakeslagsventil	150	1	Stål/gummi	-
5	Ratt	300	1	Stål	PN10

GENERELLE BESTEMMELSER:



- VA norm for Ullensaker kommune må følges
- Alle kummer skal ha lokk med kommunens logo
- Kumhøyde tilpasses med kumringer og justeringsringer
- Overdekning over toppplate skal være min. 300mm
- Min. bøyeradius for PE-rør: 60*de for trykkrør
- Ledninger med overdekning mindre enn 1,8m må isoleres
- Øverste og nederste stigetrinn plasseres ca. 25cm fra topp/bunn kum

MERKNADER:


Forankring av ledninger skal gjøres etter leverandørens henvisning

HENVISNINGER:

VA-207 - Plan og profildegning

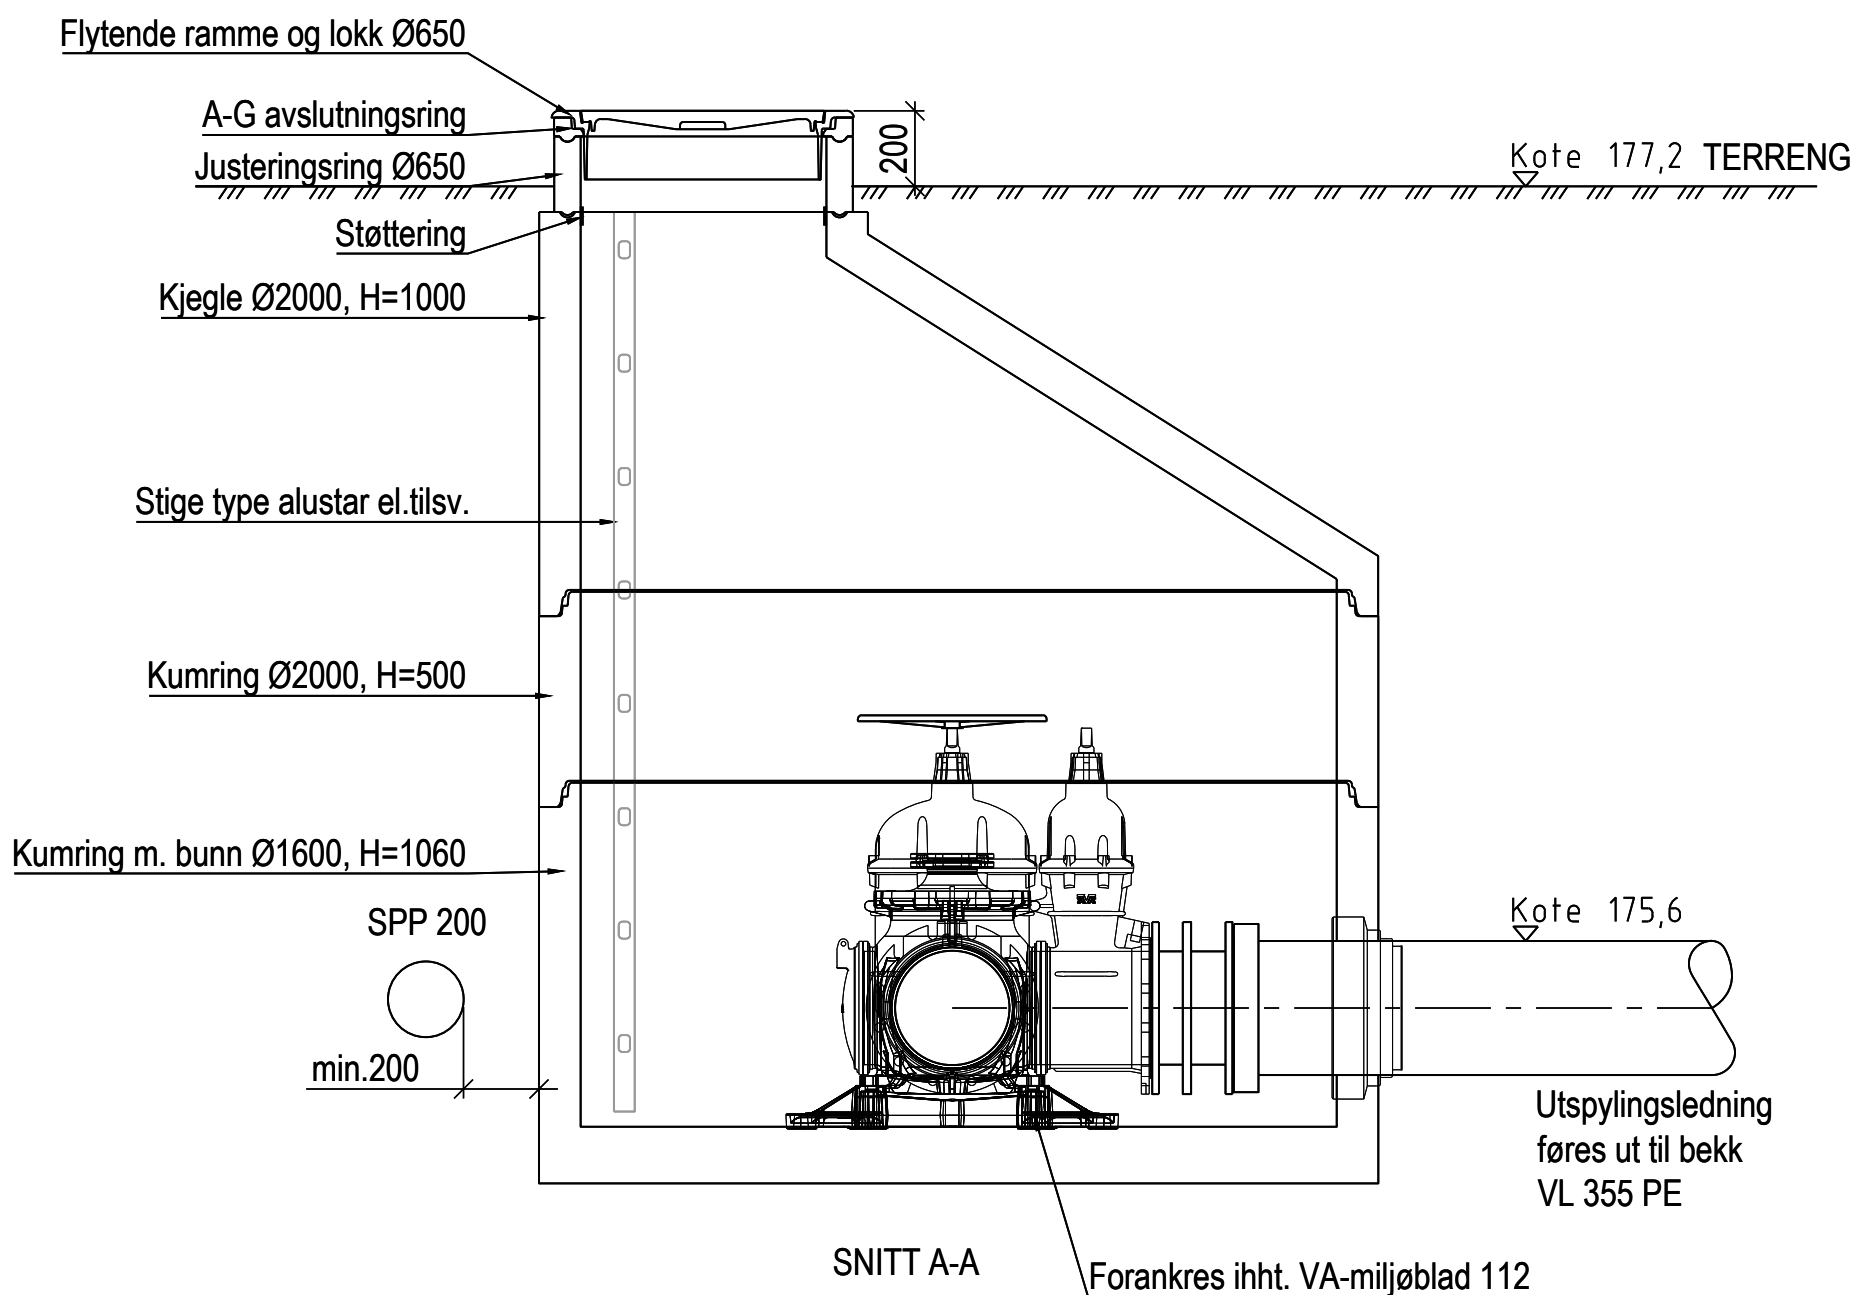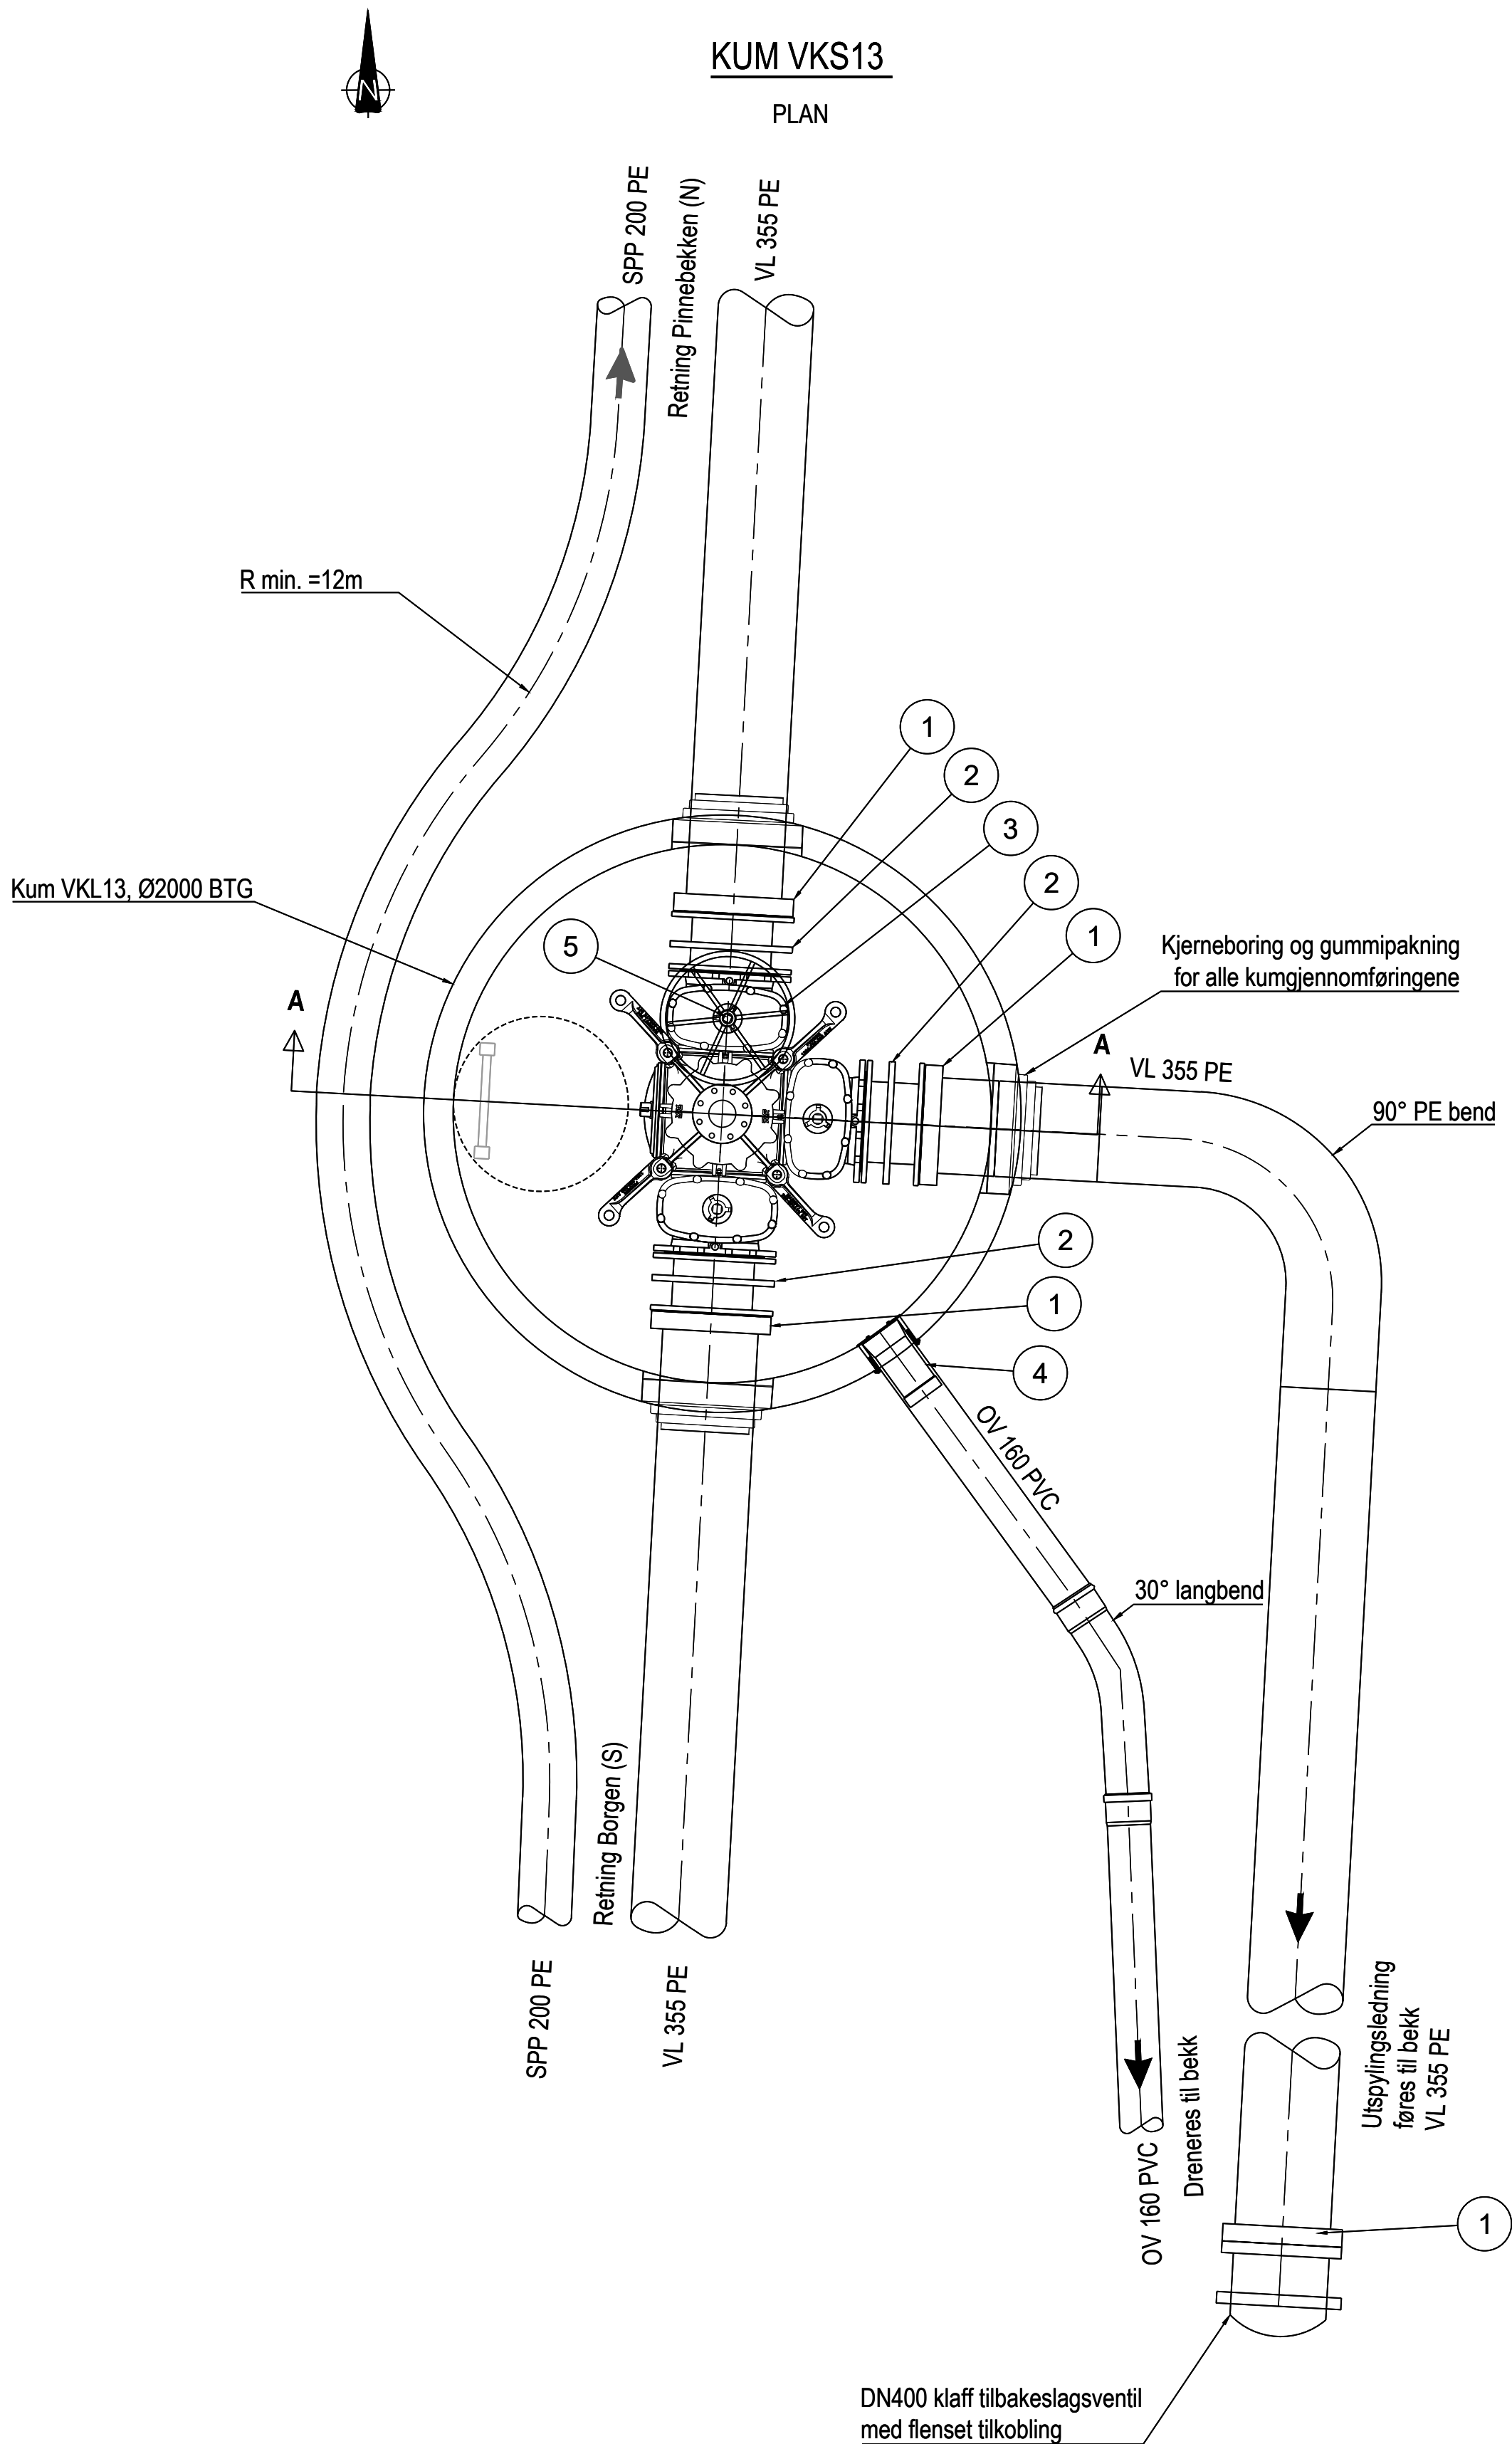

PRINSIPP FOR UTSPYLING TIL BEKK

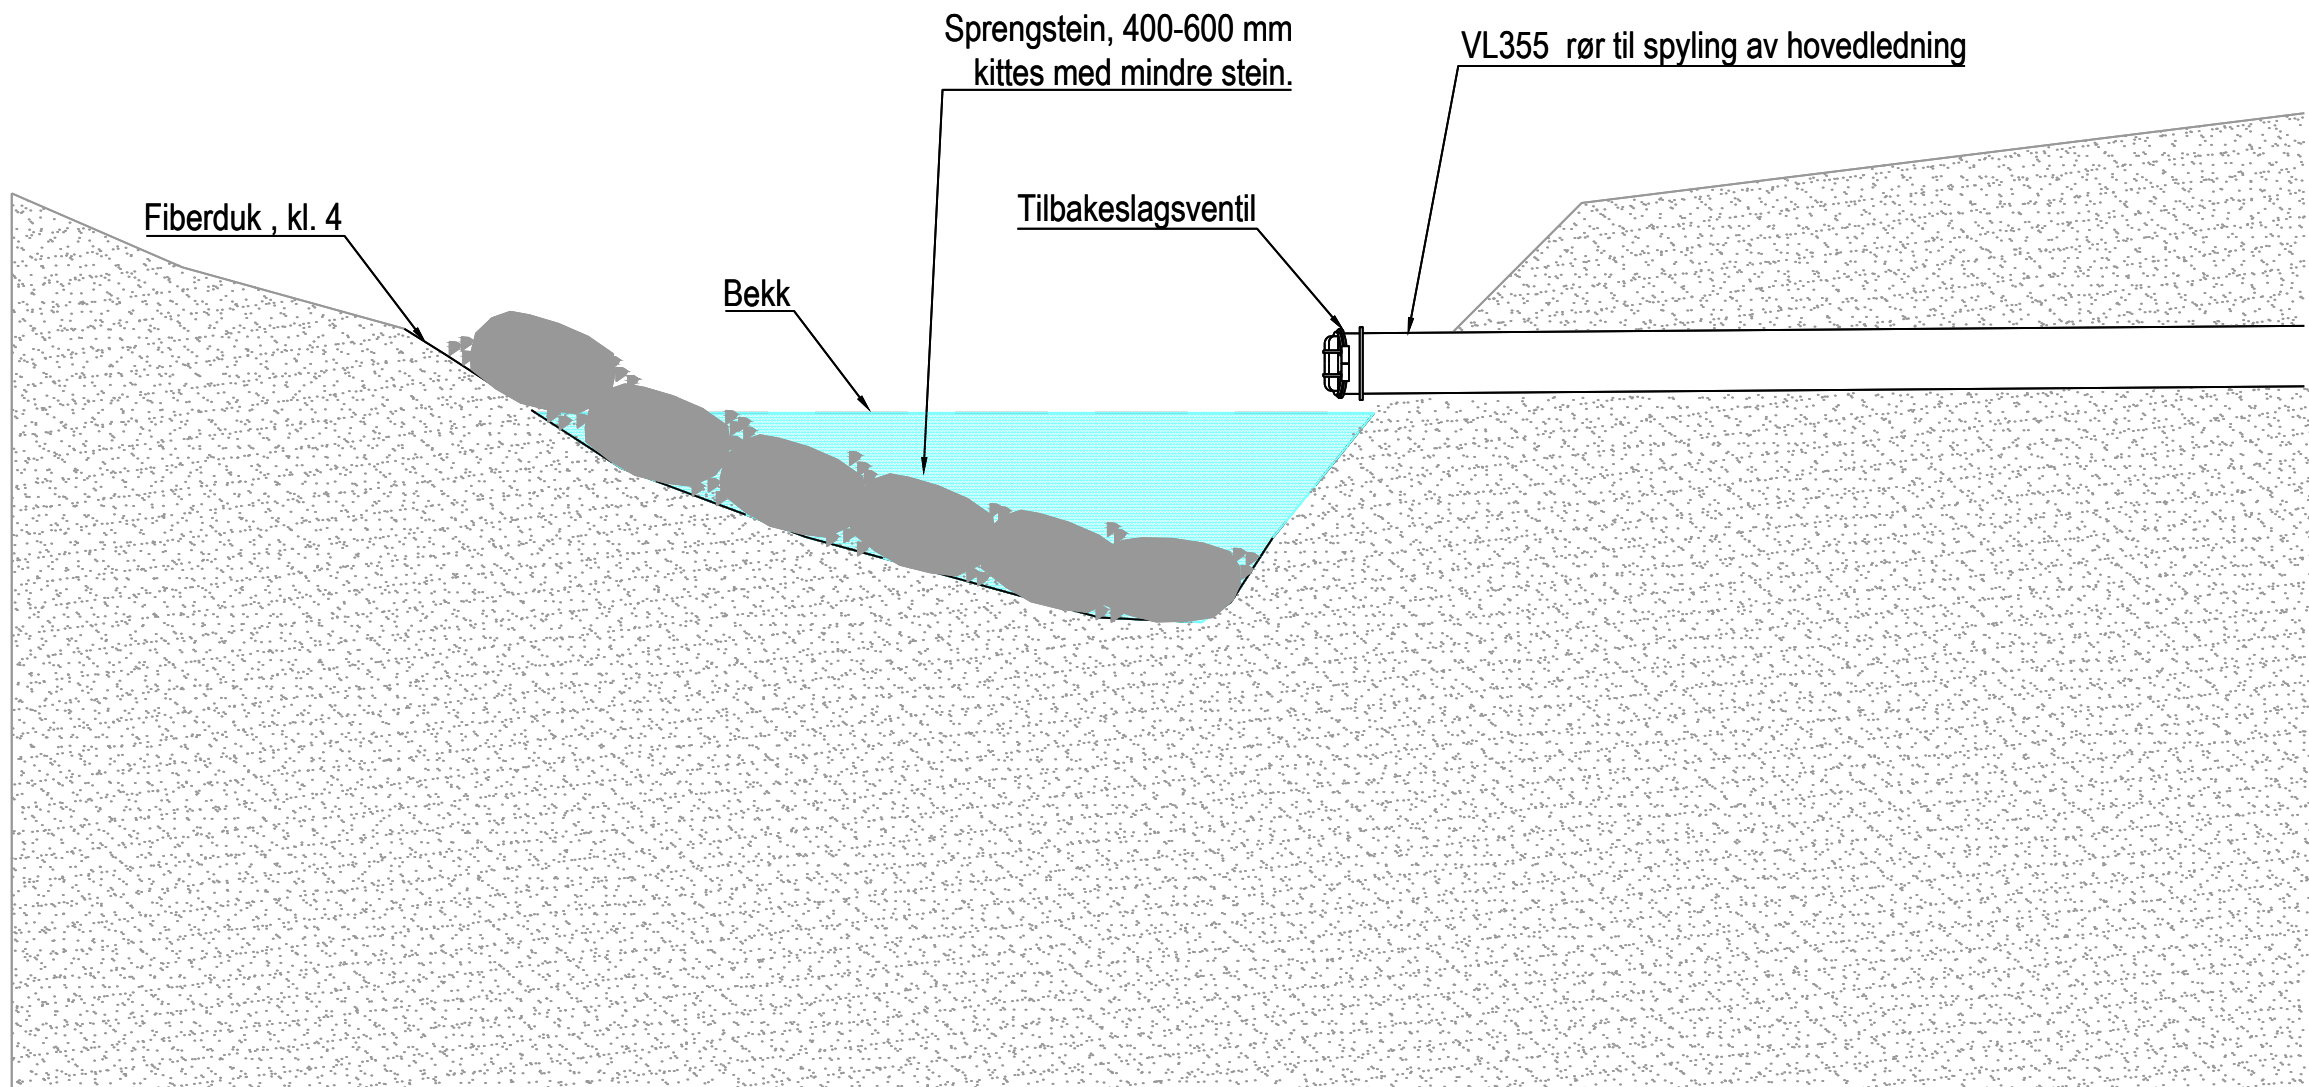

Rev	Revisjonen gjelder	Utført	Kontr.	Godkjent	Dato
1	Prosjektnavn: VA Borgen detaljprosjekt	Tore Leland-Try			30.08.2024
2	Oppdragsgiver: Ullensaker kommune	Behrooz Salim			
3	Kumtegning				
4	Kum VKS13				
5	Utspylingskum VL				
6	Plan og snitt				
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					



Tilbudstegning

Revisjon

Tegningsnr

VA-506