
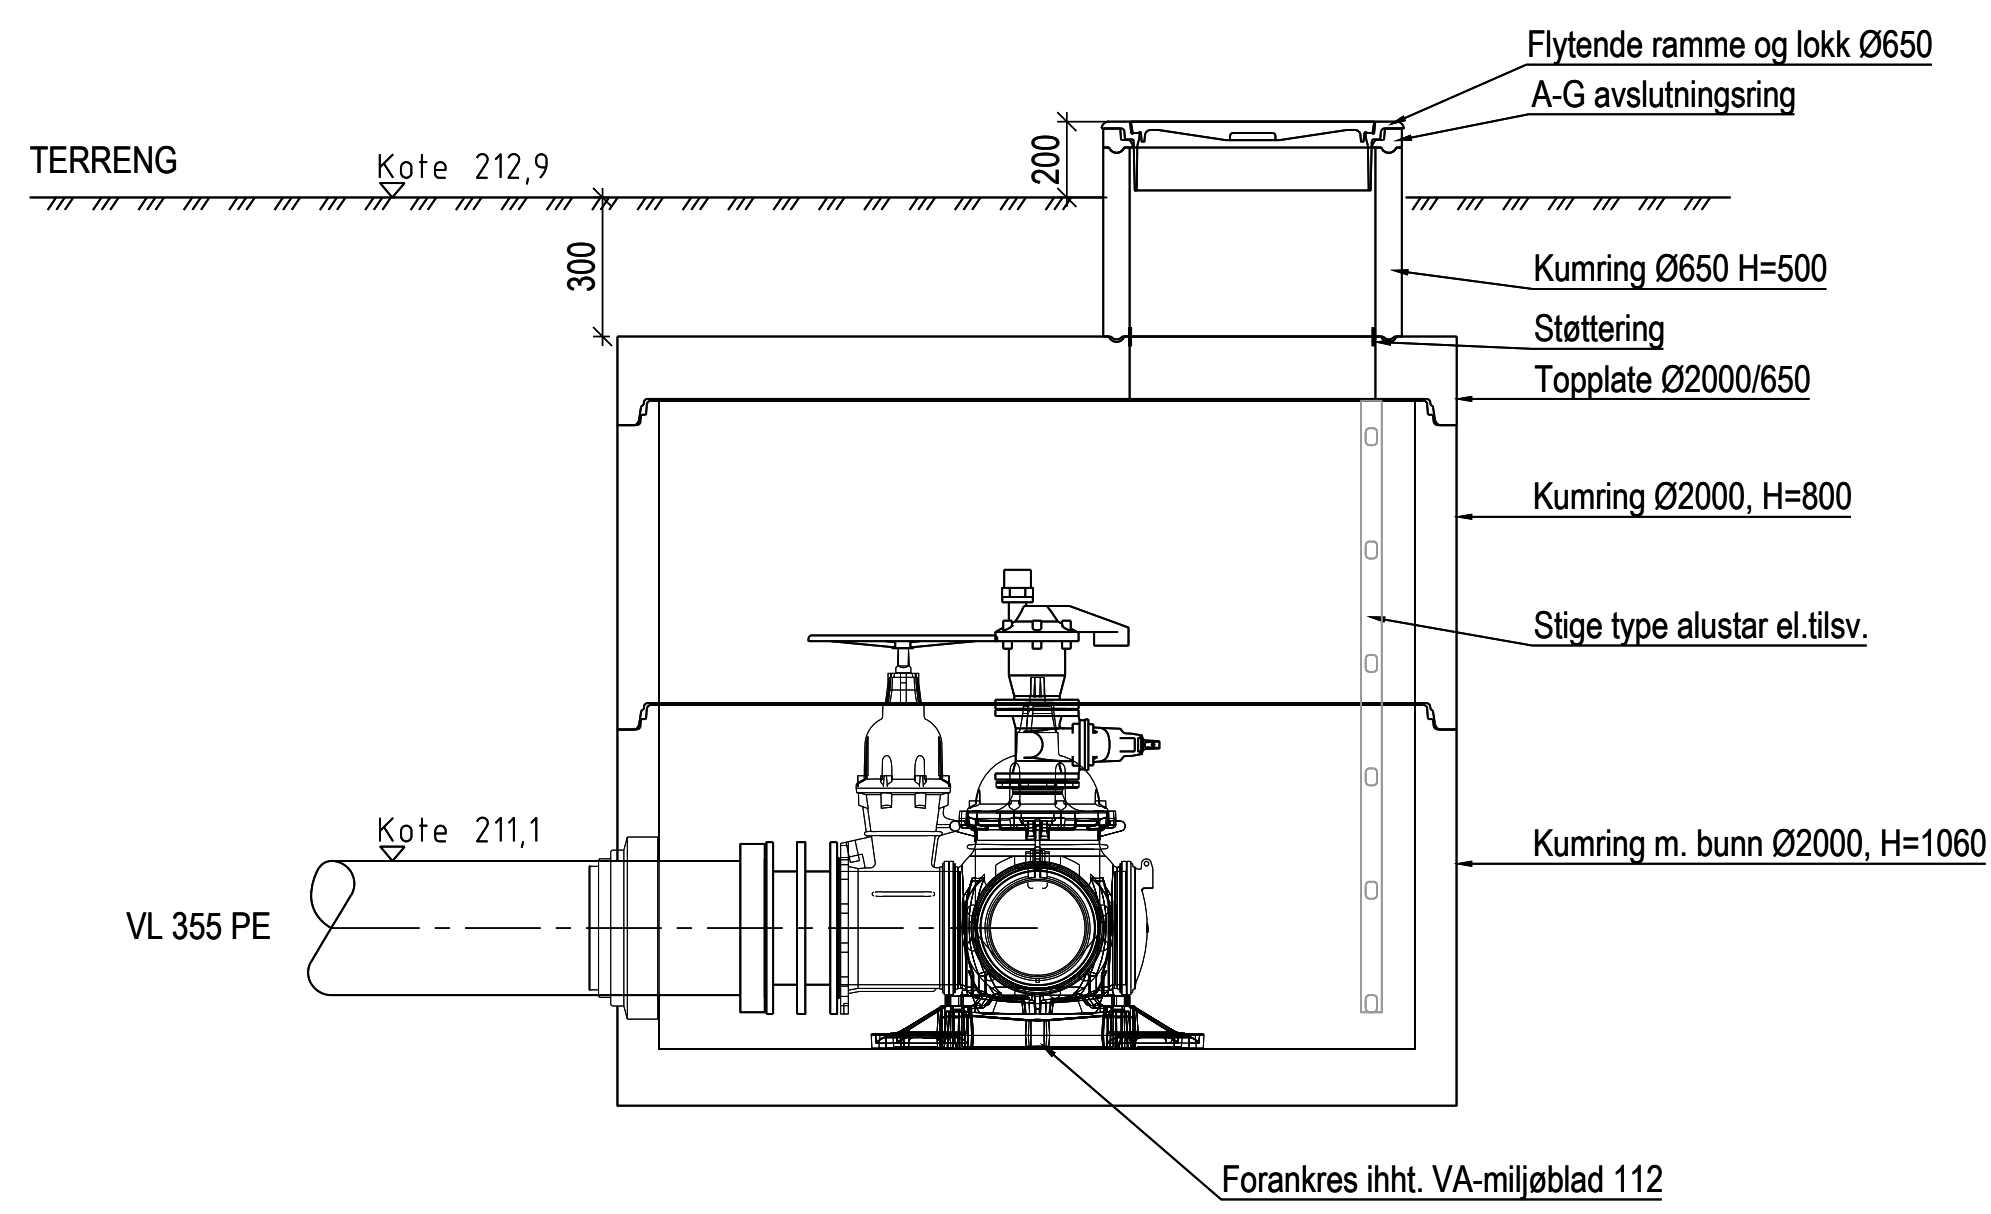


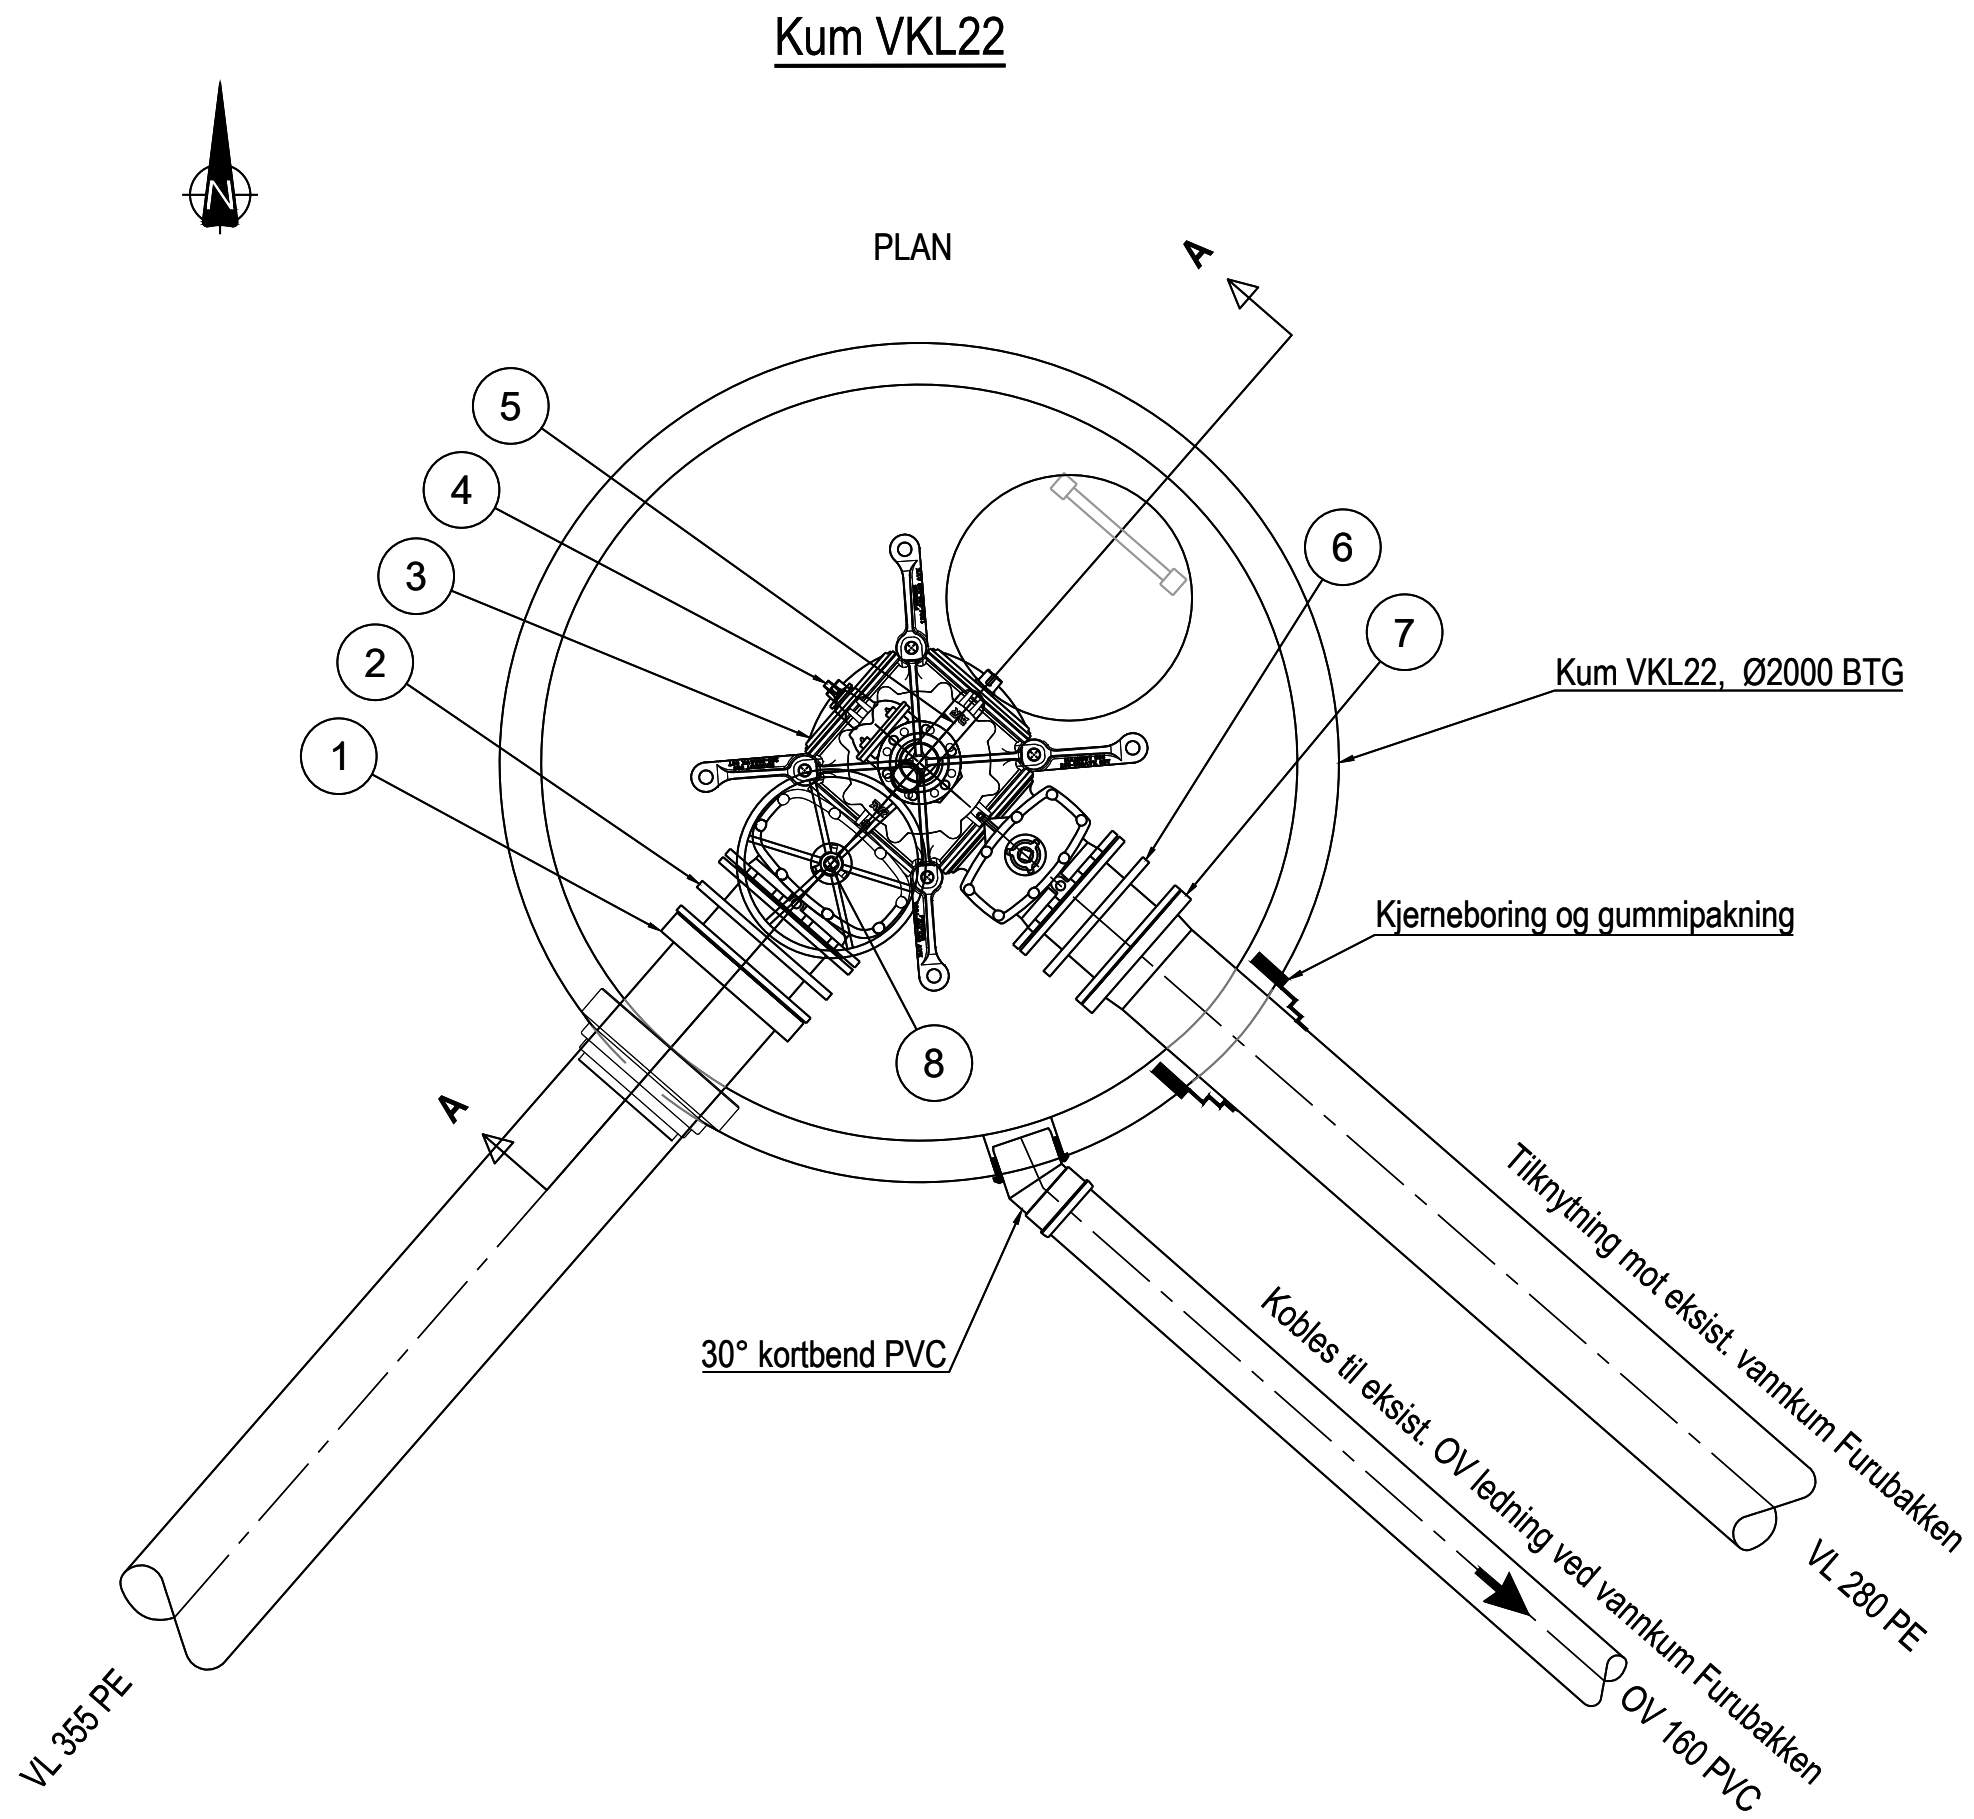

SNITT A-A

POS-liste kum VKL22

Pos.	Beskrivelse	Dimensjon	Antall	Materiale	Trykkklasse
1	Sveiseflens	355/300	1	PE100	PN10
2	PZ innbyggingsstykke	300	2	Stål	PN10
3	Kombikryss m/serviceventiler	300/250	1	Stål	PN10
4	Sluseventil	100	1	Stål	PN10
5	Lufteventil	100	1	Stål	PN10
6	PZ innbyggingsstykke	250	1	Stål	PN10
7	Sveiseflens	250/280	1	PE100	PN10
8	Ratt	300	1	Stål	

GENERELLE BESTEMMELSER:


- VA norm for Ullensaker kommune må følges
- Alle kummer skal ha lokk med kommunens logo
- Kumhøyde tilpasses med kumringer og justeringsringer
- Overdekning over topplate skal være min. 300mm
- Min. bøyeradius for PE-rør: 60*de for trykkrør
- Ledninger med overdekning mindre enn 1,8m må isoleres
- Øverste og nederste stigetrinn plasseres ca. 25cm fra topp/bunn kum

MERKNADER:

Forankring av ledninger skal gjøres etter leverandørens henvisning

HENVISNINGER:

VA-220 - Plan og profiltегning

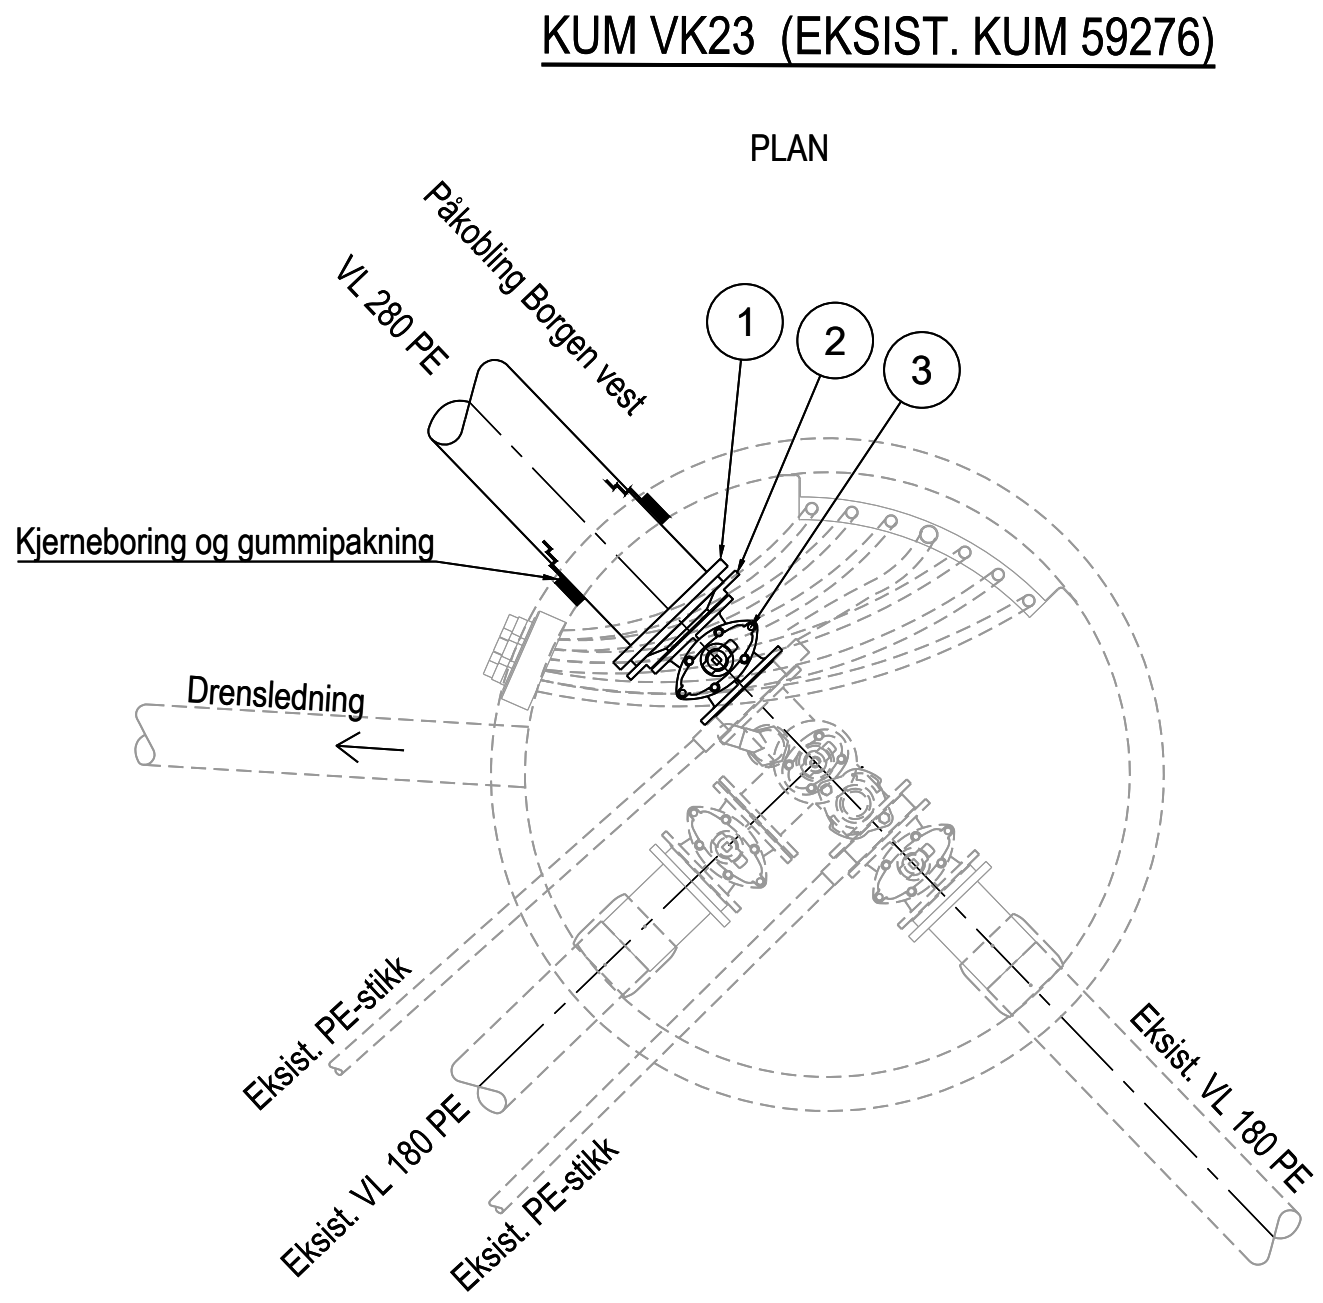

POS-liste kum VK 23

Pos.	Beskrivelse	Dimensjon	Antall	Materiale	Trykkklasse
1	Sveiseflens	280/250	1	PE100	PN10
2	Reduksjonsflens	250/150	1	Stål	PN10
3	Sluseventil	150	1	Stål	PN10

Rev	Revisjonen gjelder	Utført	Kontr.	Godkjent	Dato
01	Prosjektnavn: VA Borgen detaljprosjekt	Tore Leland-Try			30.08.2024
02	Oppdragsgiver: Ullensaker kommune	Behrooz Salim			
03	Kumteгning VKL22 og VK23				
04	Luftekum med overgang 355/280				
05	Påkobling eksist. VK59276				
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					