


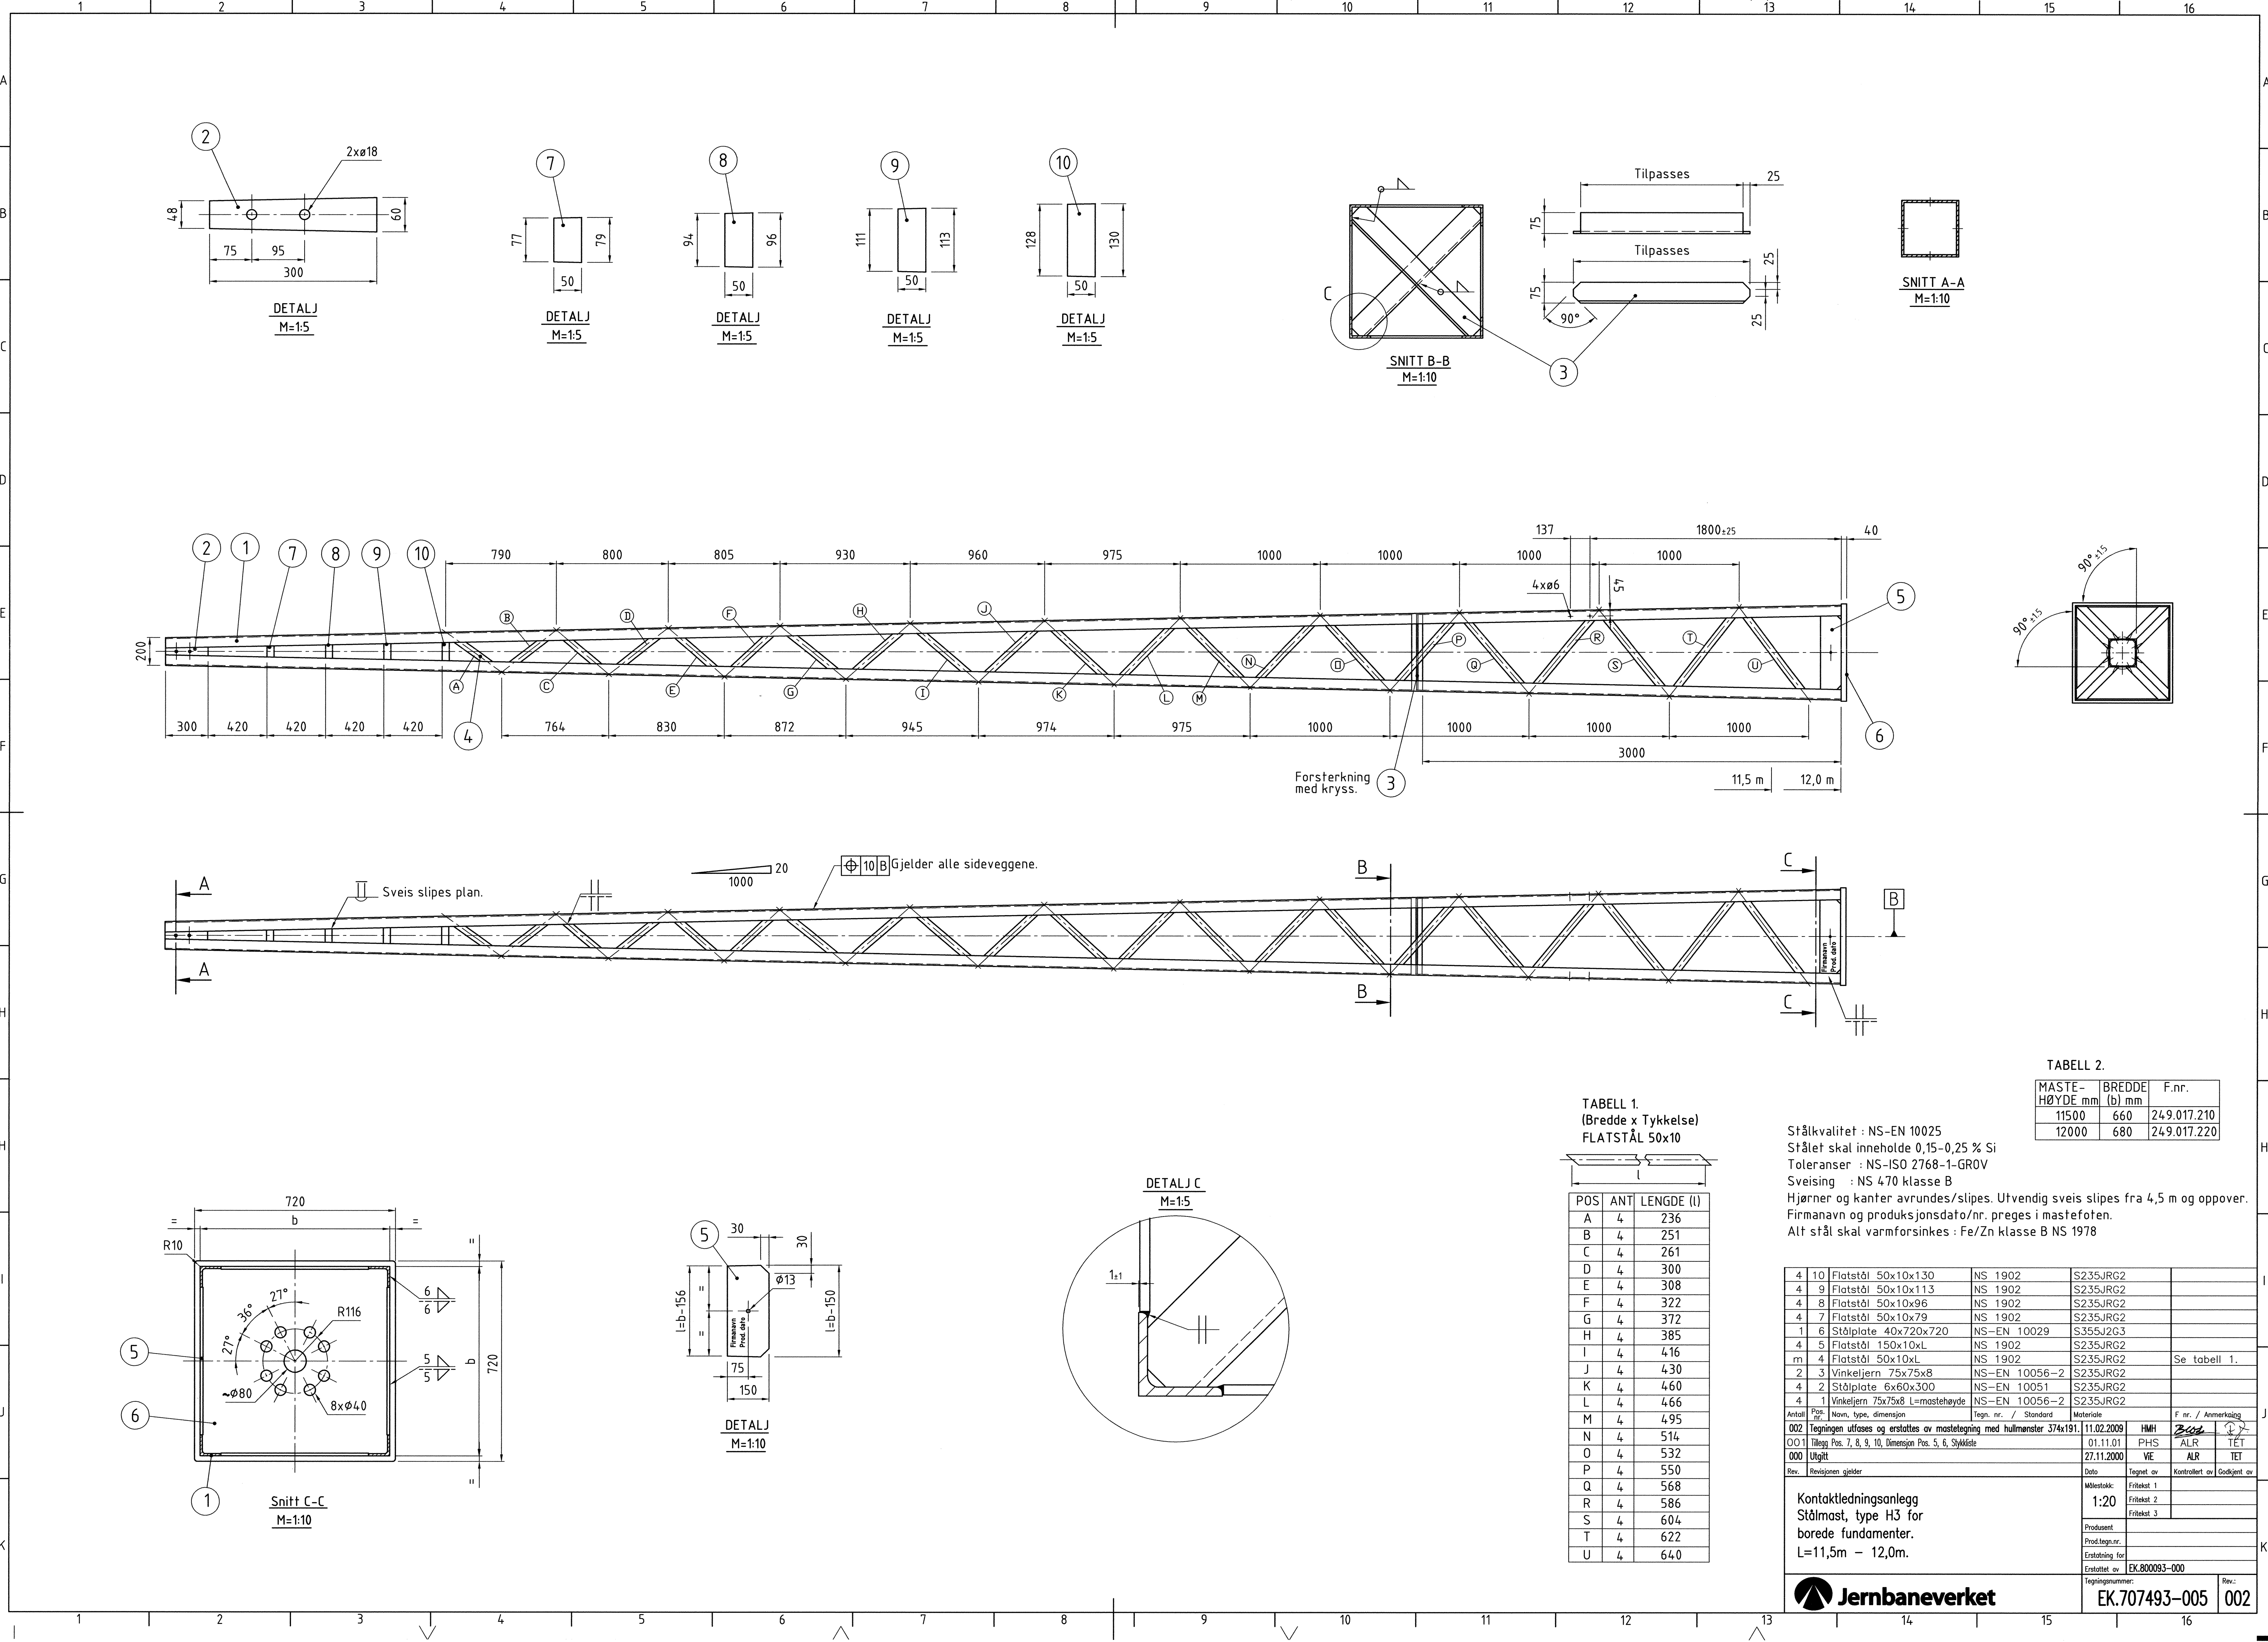

TABELL 2.		
MASTE- HØYDE mm	BREDDE (b) mm	F.nr.
11500	660	249.017.210
12000	680	249.017.220

Stålkvalitet : NS-EN 10025
Stålet skal inneholde 0,15-0,25 % Si
Toleranser : NS-ISO 2768-1-GR0V
Sveising : NS 470 klasse B
Hjørner og kanter avrundes/slipes. Utvendig sveis slipes fra 4,5 m og oppover.
Firmanavn og produksjonsdato/nr. preges i mastefoten.
Alt stål skal varmforsinkes : Fe/Zn klasse B NS 1978

TABELL 1.
(Bredde x Tykkelse)
FLATSTÅL 50x10

POS	ANT	LENGDE (l)
A	4	236
B	4	251
C	4	261
D	4	300
E	4	308
F	4	322
G	4	372
H	4	385
I	4	416
J	4	430
K	4	460
L	4	466
M	4	495
N	4	514
O	4	532
P	4	550
Q	4	568
R	4	586
S	4	604
T	4	622
U	4	640

4	10	Flatstål 50x10x130	NS 1902	S235JRG2		
4	9	Flatstål 50x10x113	NS 1902	S235JRG2		
4	8	Flatstål 50x10x96	NS 1902	S235JRG2		
4	7	Flatstål 50x10x79	NS 1902	S235JRG2		
1	6	Stålplate 40x720x720	NS-EN 10029	S355J2G3		
4	5	Flatstål 150x10xL	NS 1902	S235JRG2		
m	4	Flatstål 50x10xL	NS 1902	S235JRG2		Se tabell 1.
2	3	Vinkeljern 75x75x8	NS-EN 10056-2	S235JRG2		
4	2	Stålplate 6x60x300	NS-EN 10051	S235JRG2		
4	1	Vinkeljern 75x75x8 L=mastehøyde	NS-EN 10056-2	S235JRG2		
Antall	Pos. nr.	Navn, type, dimensjon	Tegn. nr. / Standard	Materiale	F. nr. / Anmerking	
002	Tegningen utfases og erstattes av mastetegning med hullmønster 374x191.	01.11.01	PHS	ALR	TET	
001	Tillegg Pos. 7, 8, 9, 10, Dimensjon Pos. 5, 6, Stykkliste	27.11.2000	VIE	ALR	TET	
000	Utgitt					
Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Tegnet av	Kontrollert av	Godkjent av	
Kontaktledningsanlegg Stålmast, type H3 for borede fundamenter. L=11,5m - 12,0m.				Målestokk: 1:20	Fritekst 1 Fritekst 2 Fritekst 3	
				Produsent		
				Prod.tegn.nr.		
				Erstatning for		
				Erstattet av	EK.800093-000	
				Tegningsnummer:	EK.707493-005	Rev.: 002